


サンダイヤ 防油堤 仕様書

型 式	
A L - 5 0 0 H G	
仕 様 明 細 書	
容 量	5 5 0 リットル
適用タンク	KH1 - 5 0 0 S
本体材質	A 5 0 5 2 - H 3 2
本体板厚	2 . 0 mm
架台材質	A 5 0 5 2 - H 3 2
架台板厚	5 . 0 mm / 3 . 0 mm
水 抜 口	R 1 / 2 おねじ
付 属 品	R c 1 / 2 ボールバルブ、ニップル、エルボ ステンレス六角ボルト (M 1 6 × 4 5) ステンレス六角ナット、ステンレスワッシャー 角座金、樹脂板 × 2 (電蝕防止用)
塗 装 色	アルミニウム素地
完成重量	約 2 9 k g
耐震条件	耐震設計震度 1 . 0 以下
防油堤固定	アンカーボルト (あと施工接着式 M 1 6 深さ 1 3 0 mm 以上)

注 意

防油堤は、地震等の振動により容易に破損、移動しないように、水平で丈夫なコンクリート床面などにアンカーボルトで、正しく固定して下さい。

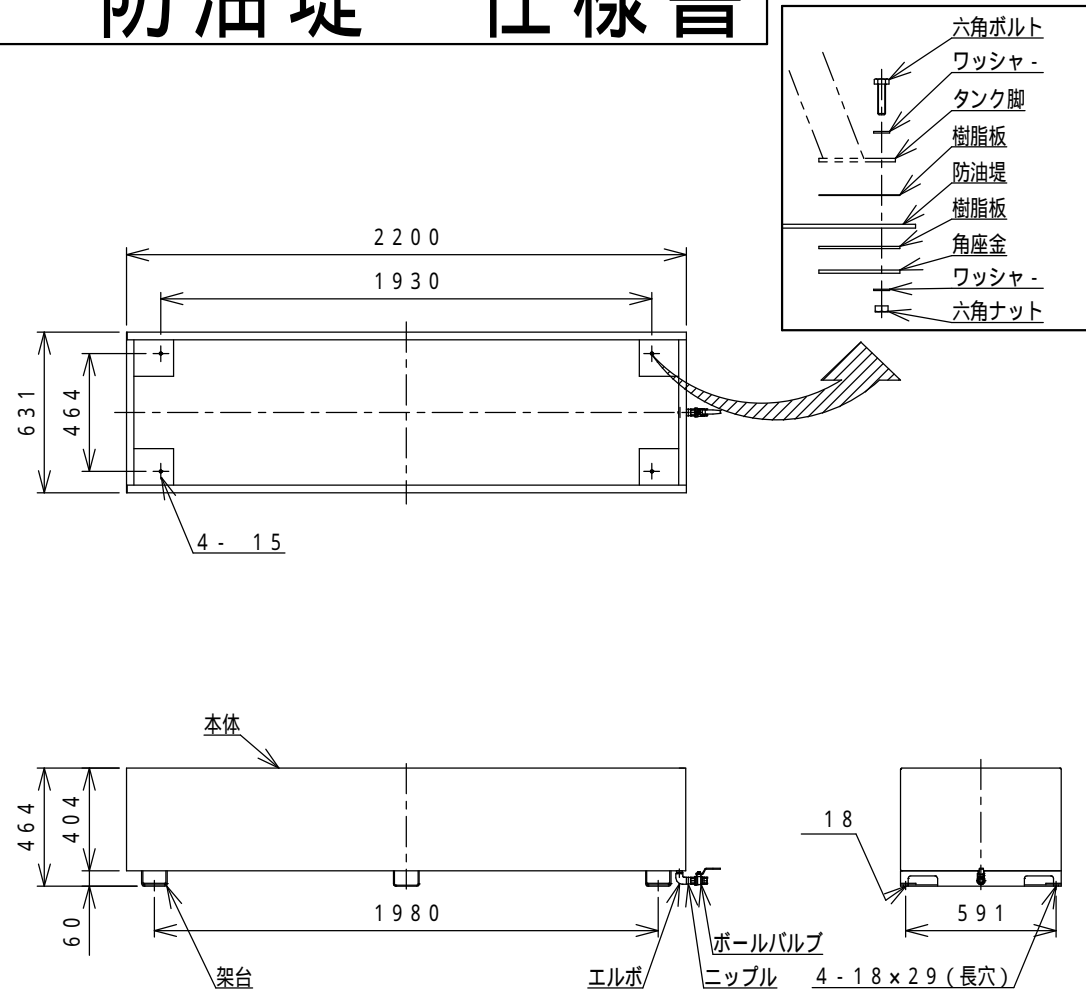

容量計算

$$(2200 - 4.0) \times (631 - 4.0) \times (404 - 4.0) / 10^6 = 550 \text{ リットル}$$



株式会社 **サンダイヤ**

本 社 〒144-0051 東京都大田区西蒲田2丁目9-10 Te1.03(3753)8300
ホームページアドレス <http://www.sundia.co.jp/>