


# サンダイヤ 防油堤 仕様書

型 式	
A L - 9 9 0 G	
仕 様 明 細 書	
容 量	1 0 5 9 リットル
適用タンク	K S 1 - 9 9 0 S
本体材質	A 5 0 5 2 - H 3 2
本体板厚	2 . 5 m m
架台材質	A 5 0 5 2 - H 3 2
架台板厚	5 . 0 m m / 3 . 0 m m
水 抜 口	R 1 / 2 おねじ
付 属 品	R c 1 / 2 ボールバルブ、ニップル、エルボ ステンレス六角ボルト ( M 1 6 x 4 5 ) ステンレス六角ナット、ステンレスワッシャー 角座金、樹脂板 x 2 ( 電蝕防止用 )
塗 装 色	アルミニウム素地
完成重量	約 4 7 k g
耐震条件	耐震設計震度 1 . 0 以下
防油堤固定	アンカーボルト (あと施工接着式 M 1 6 深さ 1 3 0 m m 以上)

## 注 意

防油堤は、地震等の振動により容易に破損、移動しないように、水平で丈夫なコンクリート床面などにアンカーボルトで、正しく固定して下さい。

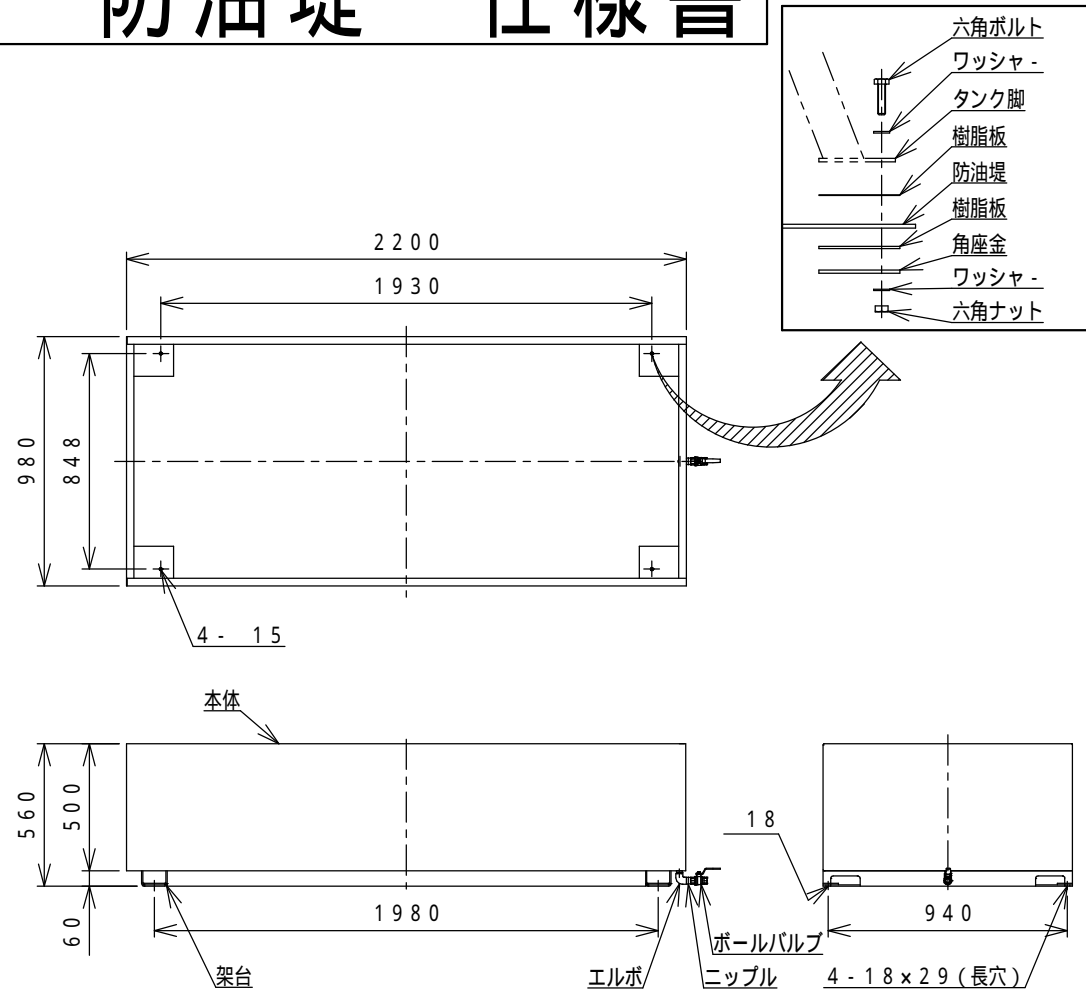

## 容量計算

$$(2200 - 5.0) \times (980 - 5.0) \times (500 - 5.0) / 10^6 = 1059 \text{ リットル}$$



株式会社 **サンダイヤ**

本 社 〒 144-0051 東京都大田区西蒲田 2 丁目 9 - 1 0 Te1.03(3753)8300  
ホームページアドレス <http://www.sundia.co.jp/>