
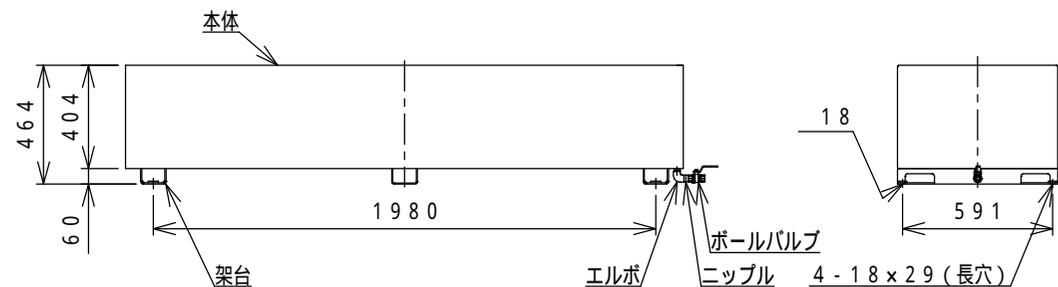


サンダイヤ 防油堤 仕様書

| 型 式 | |
|---------------------|---|
| H A 5 0 - 2 2 0 6 G | |
| 仕 様 明 細 書 | |
| 容 量 | 5 4 9 リットル |
| 適用タンク | K H 1 - 5 0 0 S |
| 本体材質 | 溶融亜鉛メッキ鋼板 |
| 本体板厚 | 2 . 3 m m |
| 架台材質 | 溶融亜鉛メッキ鋼板 |
| 架台板厚 | 4 . 5 m m / 3 . 2 m m |
| 水 抜 口 | R 1 / 2 おねじ |
| 付 属 品 | R c 1 / 2 ボールバルブ、ニップル、エルボ 平ワッシャー、六角ナット |
| 塗 装 色 | ライトベージュ 2 1 |
| 完 成 重 量 | 約 8 9 k g |
| 耐 震 条 件 | 耐震設計震度 1 . 0 以下 |
| 防油堤固定 | アンカーボルト (あと施工接着式 M 1 6 深さ 1 3 0 m m 以上) |

注 意

防油堤は、地震等の振動により容易に破損、移動しないように、水平で丈夫なコンクリート床面などにアンカーボルトで、正しく固定して下さい。

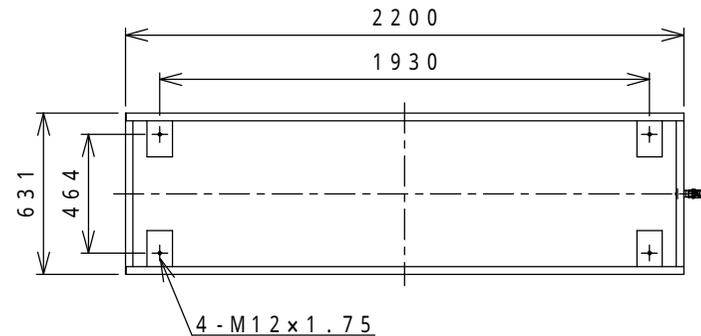

容量計算

$$(2200 - 4.6) \times (631 - 4.6) \times (404 - 4.6) / 10^6 = 549 \text{リットル}$$



株式会社 **サンダイヤ**

本 社 〒 144-0051 東京都大田区西蒲田 2 丁目 9 - 1 0 Te1.03(3753)8300
 ホームページアドレス <http://www.sundia.co.jp/>